Ⅲ 小規模建築物

①出入口

■整備基準(規則で定めた基準)

整備基準(遵守基準)

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口(直接地上へ通ずる出入口、利用居室の出入口並びに便所及び便房(次の項に掲げるものに限る。)の出入口に限る。)は、次に掲げるものでなければならない。

- (1) 幅は、80 センチメートル以上とすること。
- (2) 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設けざるを得ない場合において、当該建築物を管理する者の介助等により、高齢者、障害者等が通行することが可能であるときは、この限りでない。
- (3) 直接地上へ通ずる出入口と利用居室の出入口とを結んで通行することができる経路を確保すること(上下階の移動に係る部分を除く。)。

■整備基準の解説

有効幅

- 主要な出入口、利用居室の出入口、車椅子使用者が利用できるよう設置された便所及び便房の出入口の有効幅は、80cm 以上とする。
- 有効幅 80cm は、車椅子使用者が通過できる最低限の幅である。ここでいう幅とは、開放時の有効幅とし、開き戸の場合は戸を開けた状態での幅(戸厚を含めない幅)とし、引き戸の場合は引き残しを含めない幅とする。また、両開き戸の場合は、片側の戸のみの開放時有効幅とする。
- 設計にあたっては、ドアの開閉機構を考慮したうえで、開口寸法、ドア寸法などを決定する。

戸

● 扉ガラス衝突防止やドアに挟まれないよう、ドア走行部で存在検出を行うため、ドア枠の左右かつ安全な高さに安全装置(補助光電センサー)を設置する。

段差の禁止

- 車椅子使用者が通過できるよう、段差は設けない。
- ただし、敷地の形状や施設の構造上、段差の解消が困難である場合において、仮設スロープ(補助スロープ板)の設置や管理者等の介助などにより、高齢者、障害者等が円滑に通行可能であるときは、この限りでない。その際は、だれもが見やすい位置に介助が可能である旨を表示したり、管理者呼出し用インターホンを設けたりするなどの配慮をする。
- 出入口の前後には、車椅子使用者が利用できるよう、水平部分を設ける。
- 外部出入口の建具は雨仕舞の関係から多少の段差が生じてくる場合があり、その際にはすりつけを設ける等、車椅子使用者の通行に支障とならない配慮を行う。

→2cm 以下の段差 は許容

→【図 |.| 】参照

経路の確保

- 主要な出入口と利用居室の出入口を結ぶ経路上に、障害物や荷物などがあると、その建築物を円滑に利用することができないため、最低でも車椅子使用者が通過できる程度の通路幅を確保し、段差を設けない。
- 地上階以外の階に利用居室を設ける場合には、エレベーターその他の昇降機を設置して上下階の移動を確保することが原則であるが、施設の構造上、エレベーターその他の昇降機の設置が困難である場合は、この限りでない。

2-292

その他の 注意事項

● 開閉動作の難易度からみると、引き戸のほうが開き戸より簡単である。一般に推奨されている順位としては、①自動式引き戸、②手動式引き戸の順である。

→【図 1.2】参照

- 引き戸は軽い力で開閉できるものとする。
- そのほか戸の構造については、建築物 (共同住宅等以外)の整備項目「②出 入口」の整備基準の解説を準用する。
- ○努力基準は、建築物 (共同住宅等以外) の整備基準が適用されるので参照されたい。

····《コラム》···


「建築物の出入口における人的な対応」

高齢者、障害者等が建築物をより円滑に利用するためには、**建築的対応や設備に留まらず、常時来客に** 対応できる従業員等(案内係・受付係・ドアマン等)が配置されていることが望ましい。

<人的な対応の例>




・出入口に段差がある場合、す り付け板や敷地内にスロープ を作って入りやすくする。

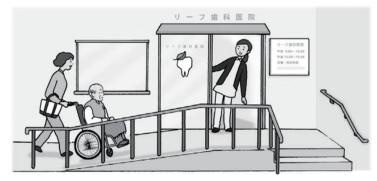


・利用者自身で出入口を開けることが難しい場合は、従業員等がドアの開閉補助を行う。

【図1.1】戸幅の寸法


■引き戸の場合




■開き戸の場合



■自動扉の場合




■両開き戸の場合



【図1.2】出入口の例

■引き戸の場合

■開き戸の場合

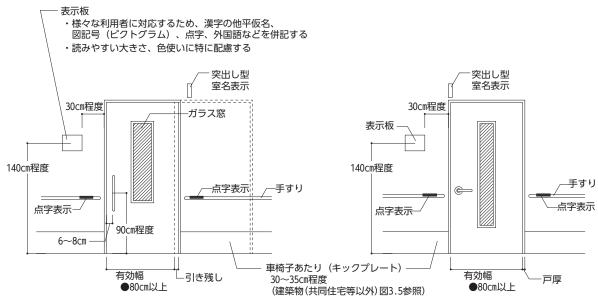

②便所 (トイレ)

■整備基準(規則で定めた基準)

整備基準(遵守基準)

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのうち I 以上に、車椅子使用者が利用することができる次に掲げる構造の便房を I 以上設けること。

- (1) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。
- (2) 車椅子使用者が利用することができるような空間であること。
- (3) 直接地上へ通ずる出入口と当該便房の出入口とを結んで通行することができる経路を確保すること(上下階の移動に係る部分を除く。)。

■整備基準の解説

出入口

- 便所及び便房の出入口の有効幅は、80cm 以上とする。
- 車椅子使用者が利用できる便房が一般便所内に設けられている場合は、その一般便所の出入口の有効幅も、80cm 以上とする。
- 内開き戸は、車椅子使用者が入室した後のドア閉めが困難であり、かつ、便 房内で転倒した場合、体や車椅子がじゃまになって戸が開かず、救出しにくい ので避ける。
- 自動式引き戸の開閉ボタンは車椅子使用者が接近しやすいように、便房内 設備等のレイアウトに配慮する。

→【図 2.3】参照

→「①出入口」

参照

(1)設備

- 手すりは全体重をかけて使用されることが多いので、取り付けを堅固にする。
- 手すりは便器の両側の利用しやすい位置に、垂直、水平に設ける。また、車椅子を便器と平行に寄り付けて利用する場合等に配慮し、壁付の手すりと反対側の手すりは可動式とする。
- 横手すりは便座から 20cm から 25cm 程度上方の高さ、縦手すりは便器先端から 25cm 程度前方の位置に、便座の中心から両側の手すりが同距離になるように設置する。
- 便器横の手すりより洗面器等の設備機器が前に出ていると、便器正面への 車椅子の寄り付けが困難となるため、注意する。洗面器等の設備機器は、便器 の前方及び側面に車椅子を寄り付け、便器に移乗するために必要なスペース を確保して設置する。また、便房内に十分なスペースが確保されない場合に は、小さめの洗面器又は手洗器を設置する。洗面器の手すりは、スペースに余 裕がある場合のみに設置し、車椅子使用者の洗面器の利用にも配慮する。
- 洗面器下部に車椅子使用者の膝が入るスペースを確保する。
- 吐水口の位置は、車椅子使用者が利用しやすい位置に設ける。
- 洗浄装置、ペーパーホルダー、非常用の呼出しボタンの配置は JIS S 0026 に準ずる。また、非常用の呼出しボタンを設ける場合は、床に転倒した際にも手が届く位置にも設けるか、ひもでも操作できるものとする。
- 洗浄装置の基本はボタン式とする。また、自動洗浄式や感知式を設ける場合は、ボタン式を併設する。

→【図 2.4】参照

(2)便房の 大きさ ● 可能な限り車椅子使用者が円滑に利用できる便房として、内法 200cm× 200cm 以上のものを設置する。施設の構造上これらの便房の設置が困難な場合は、簡易型車椅子使用者用便房を設置する。

→【図 2.1】参照

直進又は側方進入の場合:幅 | 30cm 以上、奥行きは 200cm 以上 側方進入の場合:幅 | 50cm、奥行きは | 80cm 以上

- 既存建築物の改修等の構造上やむをえない場合は、内法 | 20cm×220cm 以上(側方進入)、又は、内法 | 100cm×|80cm 以上(直進進入)のものを設 置する。
- 車椅子から便座への移乗は便器の側面(障害にもよるが一般的にこの方法が最も容易)または前方からなされるため、便器の前方及び側面に車椅子を寄り付け、便器へ移乗するために必要なスペースを適切に設けるとともに、便器の両側に手すりをつける必要がある。また、衛生機器等は車椅子使用者が利用しやすい位置に配置する。
- 出入口幅や便房への進入方向によって、車椅子使用者が利用できない場合があるので便器前の空間の広さや便房内部の設備等のレイアウトなどに十分な配慮が必要である。

(3)経路の 確保

- 主要な出入口と当該便房の出入口を結ぶ経路上に、障害物や荷物などがあると、その建築物を円滑に利用することができないため、最低でも車椅子使用者が通過できる程度の通路幅を確保し、段差を設けない。
- 地上階以外の階に当該便房を設ける場合には、エレベーターその他の昇降機を設置して上下階の移動を確保することが原則であるが、施設の構造上、エレベーターその他の昇降機の設置が困難である場合は、この限りでない。


その他の注意事項

- オストメイト用汚物流しを設けた便房や、便器に簡易型水洗器具を設けた便 房を設置するよう配慮する。
- 車椅子使用者の手の届く高さに手荷物棚又はフックを設置する。ただし、人が ぶつからないように配慮すること。また、仮に当たっても怪我をしにくい丸みを 帯びているものとする。
- 照明スイッチ、扉の開閉ボタン、扉の取っ手は、車椅子使用者の利用を考慮し、操作しやすい位置に設ける。
- 洗面器のほかに手洗器を設ける場合は、便器に腰掛けたままで利用できる 位置に設け、水栓器具はレバー式など操作が容易なものとする。
- 使用中の表示は施錠と連動させ、目につきやすい位置に設ける。
- 床面は、水洗いができ、かつ濡れた状態でも滑りにくい仕上げ、材料を選択する。
- ○努力基準は、建築物 (共同住宅等以外) の整備基準が適用されるので参照されたい。

→【図 2.2】参照

→【図 2.5】 【図 2.6】参照


【図2.1】簡易型車椅子使用者用便房の例

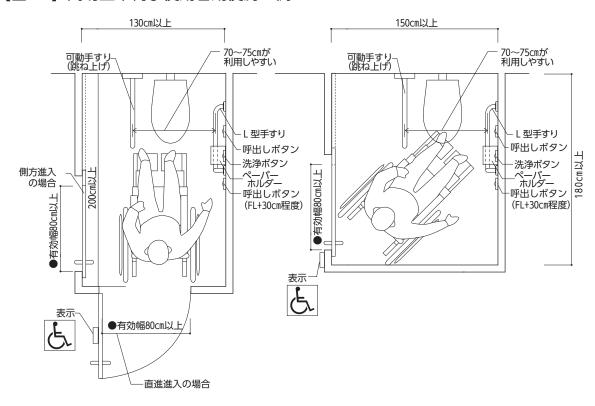

【図2.2】既存建築物の改修等の構造上やむを得ない場合の例

■側方進入の場合


■前方進入の場合

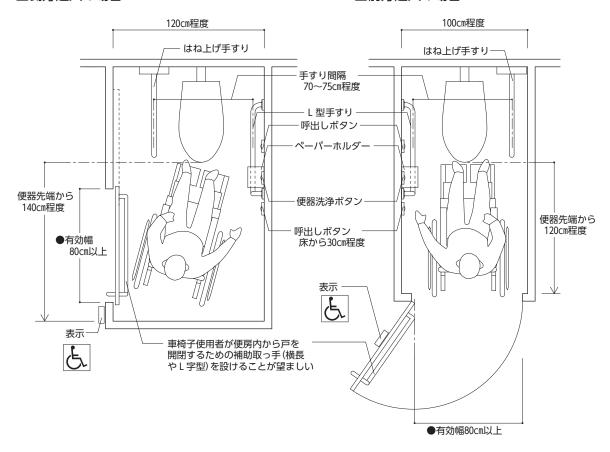


【図2.3】 開閉ボタンや扉の取っ手の設置位置

■自動ドア(引き戸)の場合

■手動ドア(引き戸)の場合

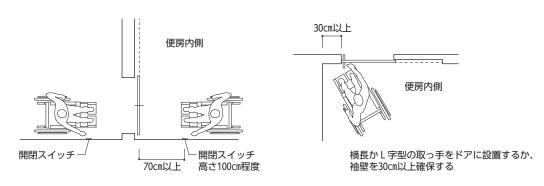


【図2.4】ボタンの配置例

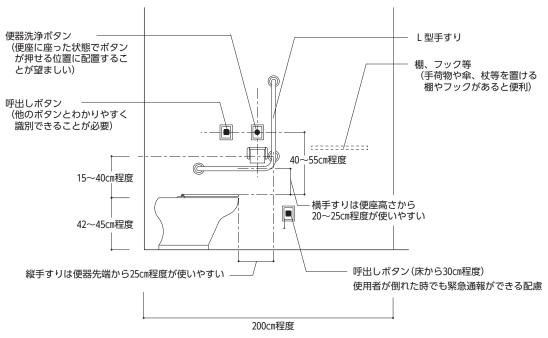


※ペーパーホルダー、便器洗浄ボタン、呼出しボタンはJIS S 0026参照

【図2.5】オストメイト対応便房

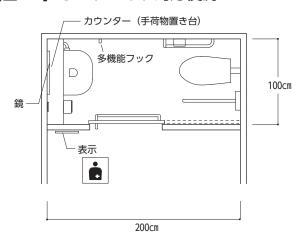

【図2.6】オストメイト用簡易水栓を 設けた例



③敷地内の通路

■整備基準(規則で定めた基準)

整備基準(遵守基準)

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路(道等から | の項に 定める基準を満たした直接地上へ通ずる出入口までのものに限る。)は、| 以上を次に掲げるものとしなければな らない。

- (1) 幅は、120 センチメートル以上とすること。
- (2) 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 - ア 傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合
 - イ 敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設けざるを得ない場合において、当該建築物を管理する 者の介助等により、高齢者、障害者等が通行することが可能である場合

■整備基準の解説

- (I)有効幅
- 歩行者が横向きになって、車椅子使用者とすれ違える幅が 120cm である。

(2)段差の

- 禁止
- 敷地内の通路には段差を設けないことを原則とする。
- ただし、車椅子使用者が通行することができる傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。なお、車椅子使用者が自力で上ることができる傾斜路の勾配は、1/12以下である。
- また、敷地の形状や施設の構造上、段差の解消が困難である場合において、仮設スロープ (補助スロープ板)の設置や管理者等の介助などにより、高齢者、障害者等が円滑に通行可能であるときは、この限りでない。その際は、だれもが見やすい位置に介助が可能である旨を表示したり、管理者呼出し用インターホンを設けたりするなどの配慮をする。
- アプローチの通路面には、原則として排水溝などは設けない。やむを得ず設ける場合は、溝蓋を設け、仕上げ、溝の間隔等は車椅子使用者、杖使用者等の通行に支障のないものとする。車椅子のキャスターや杖の落ち込みは、動けなくなるだけでなく、転倒の危険もある。
- 動地境界では、道等との間にすりつけを行う等、通行の支障となる段差は設けない。


その他の注意事項


- 敷地内の通路は、歩車道の分離に配慮する。
- 雨掛りによる濡れた状態でも滑りにくい仕上げ、材料を選択する。
- 努力基準は、建築物 (共同住宅等以外) の整備基準が適用されるので参照 されたい。

→【図 3.1】参照


【図3.1】車椅子の前輪が落下しない配慮

■車椅子前輪の大きさ ■手動車椅子





■蓋の概要



制作協力 一覧

編集・デザイン/株式会社ポリテック・エイディディ

協 カ/株式会社 京王プラザホテル

独立行政法人日本スポーツ振興センター

東日本旅客鉄道株式会社

東京地下鉄株式会社

株式会社昭文社

高橋 儀平 氏

成田国際空港株式会社

一般社団法人日本火災報知機工業会

新宿高速バスターミナル株式会社

株式会社ゆりかもめ

イラスト/キタ大介

新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施設整備マニュアル (建築物編)

令和7(2025)年度版 令和7(2025)年●月 発行

編集・発行

新宿区 都市計画部 景観・まちづくり課 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 電話(03)5273-3843 印刷物制作番号

2025-----