



建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準 概念図(参考)

II の第2の1

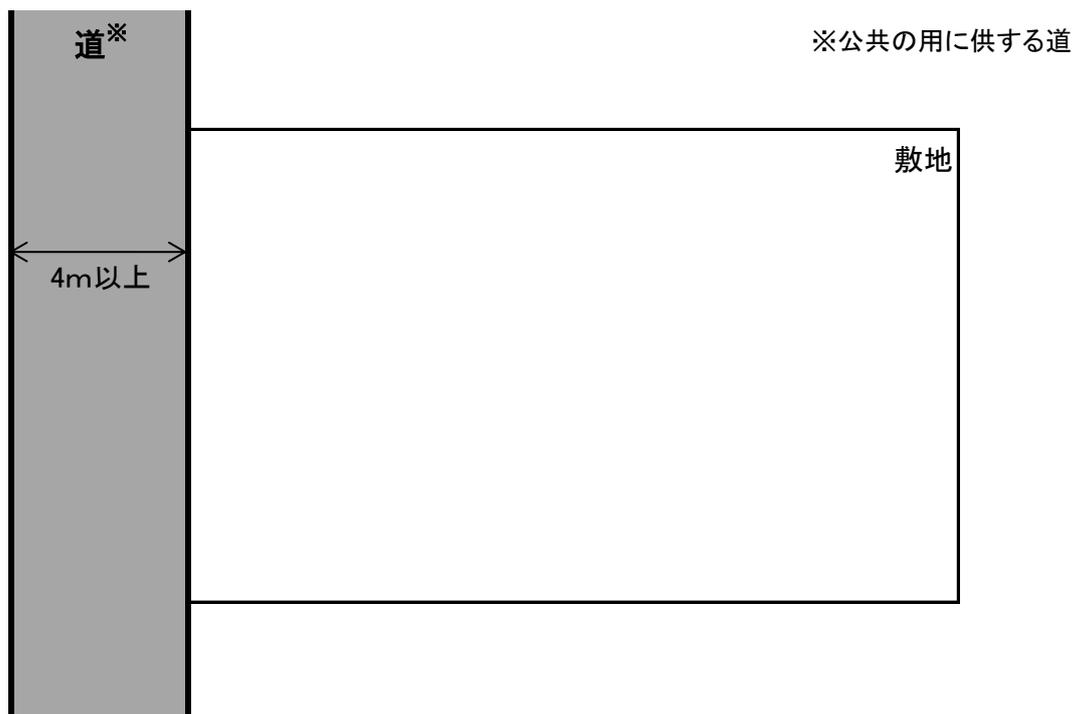


II の第2の2(1)

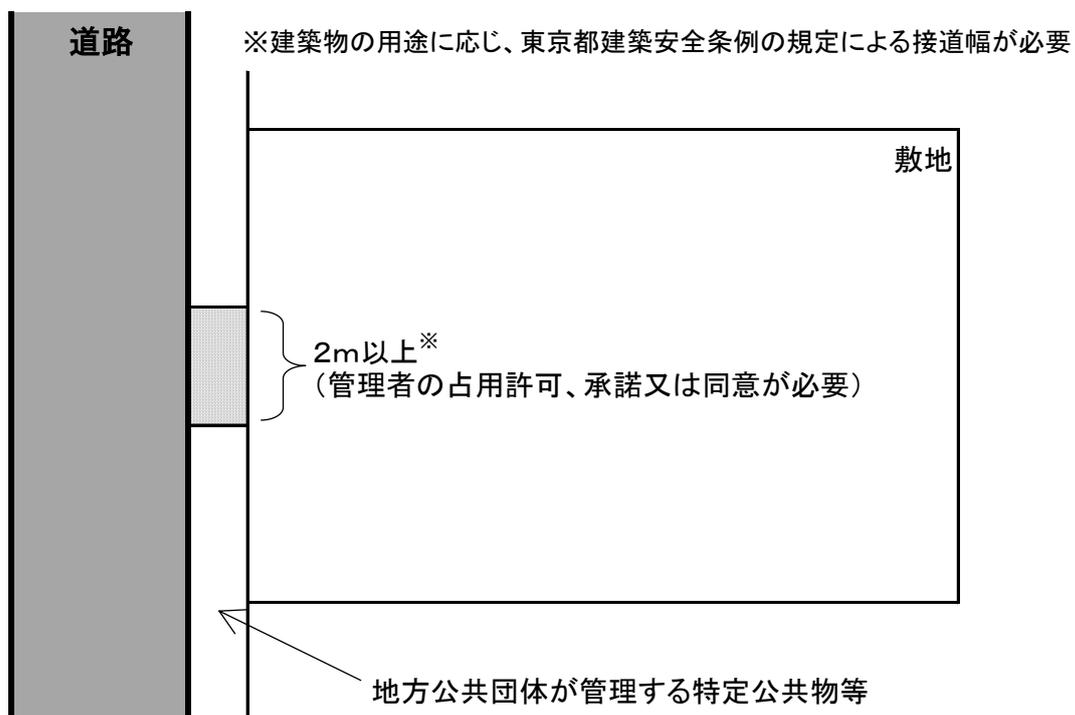


建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準 概念図(参考)

IIの第2の2(1)

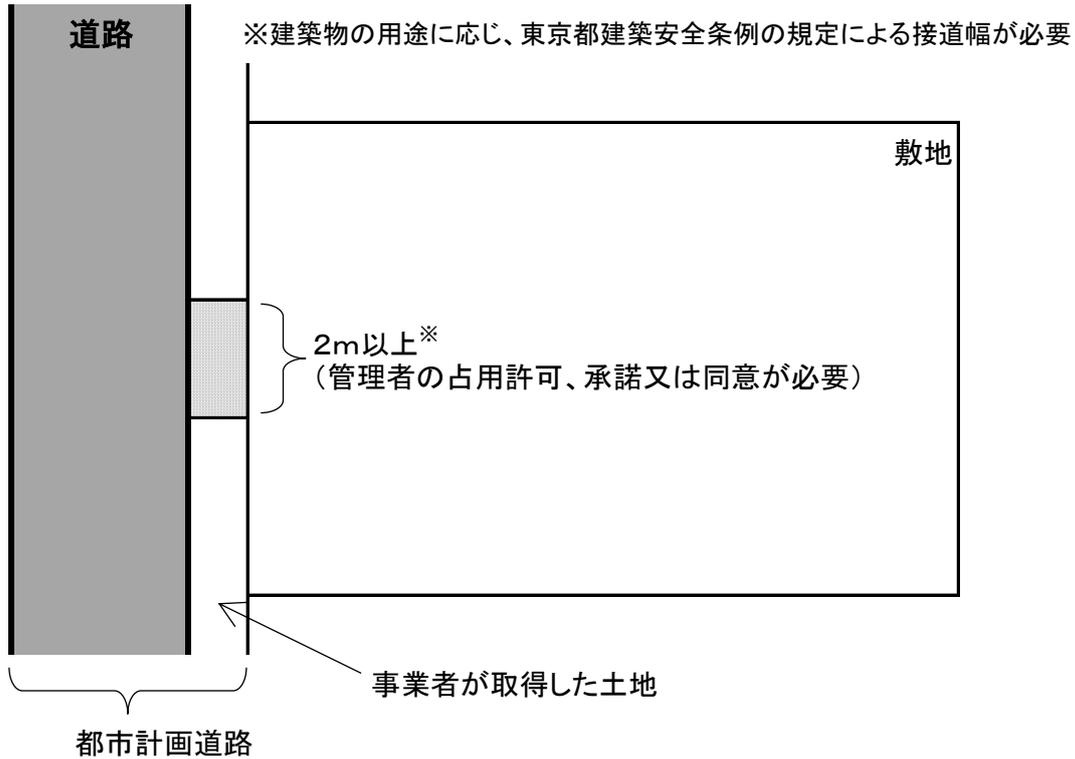


IIの第2の2(2)

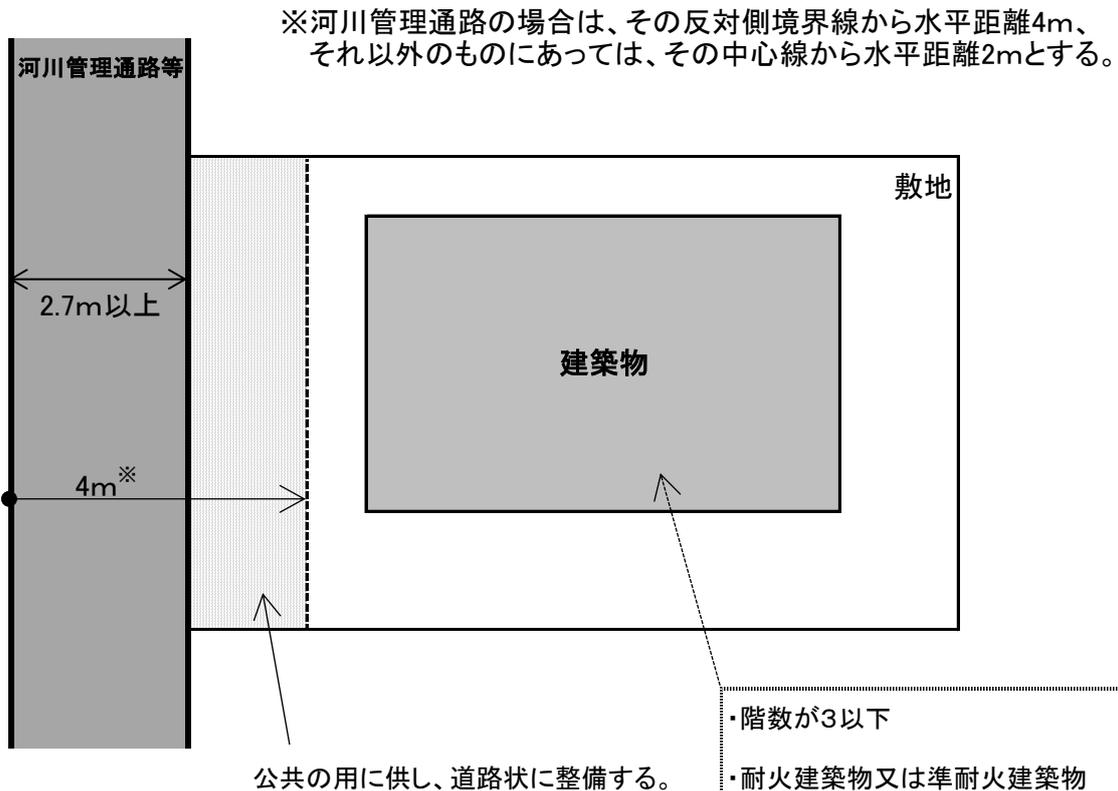


建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準 概念図(参考)

IIの第2の2(3)

※20mを超える場合は、通路の幅員3m以上とする。

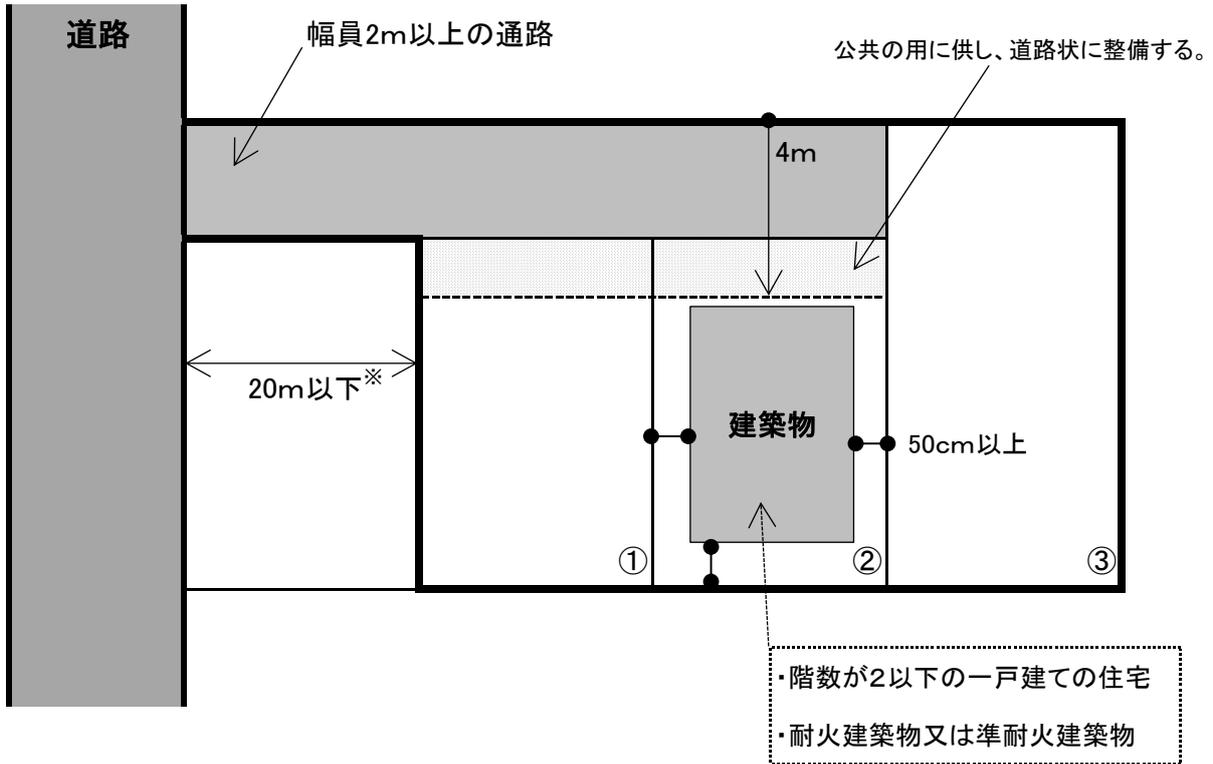


※20mを超える場合は、通路の幅員3m以上とする。

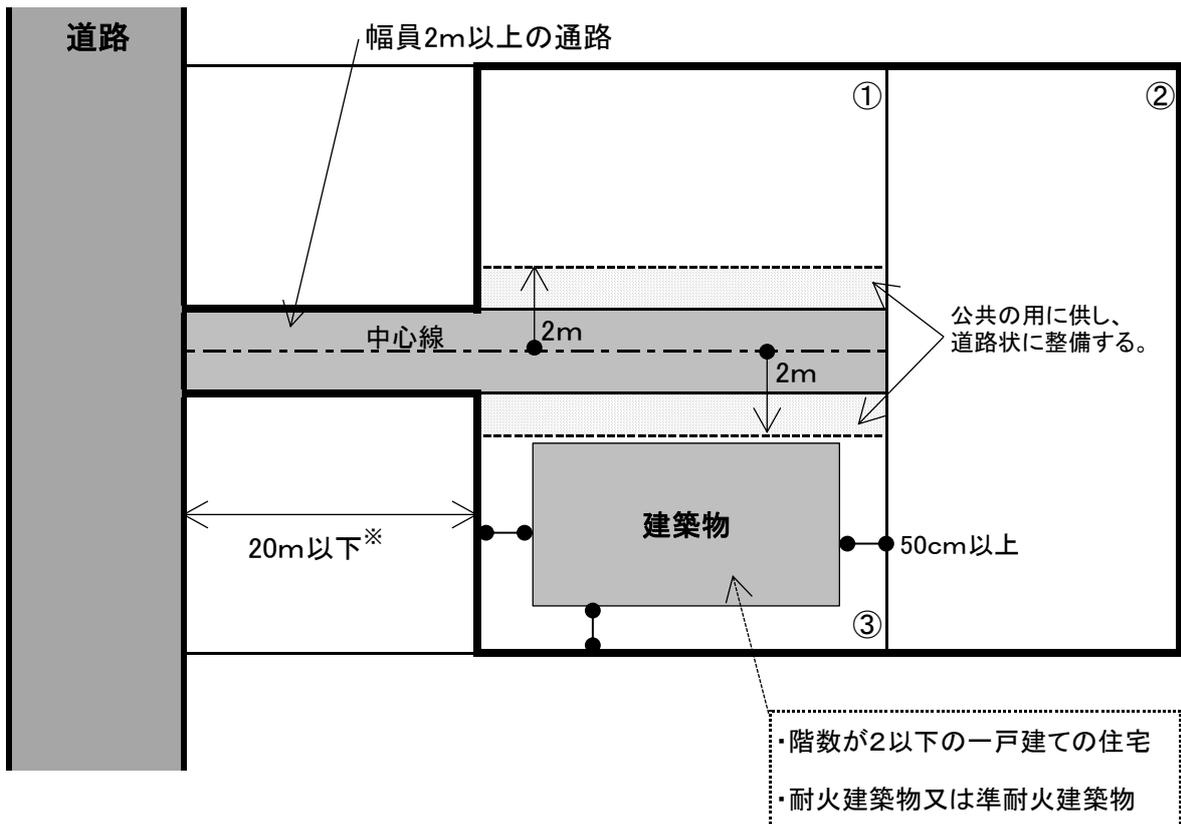


建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準 概念図(参考)

IIの第2の2(4)

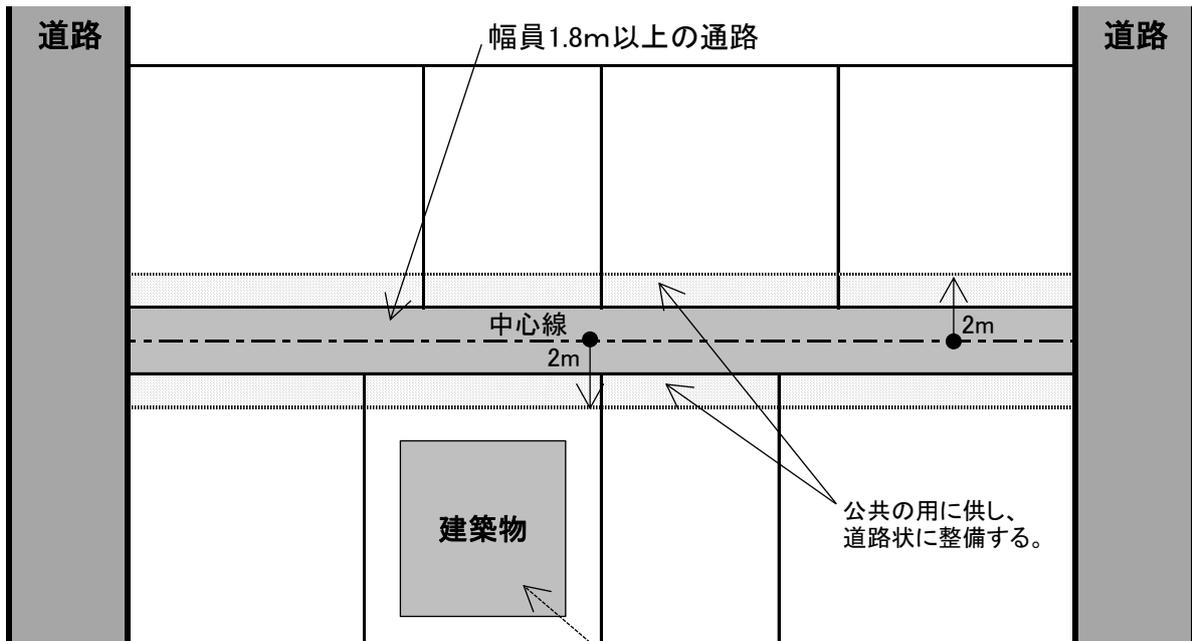


- ・階数3以下、一戸建ての住宅又は二戸長屋
- ・耐火建築物又は準耐火建築物

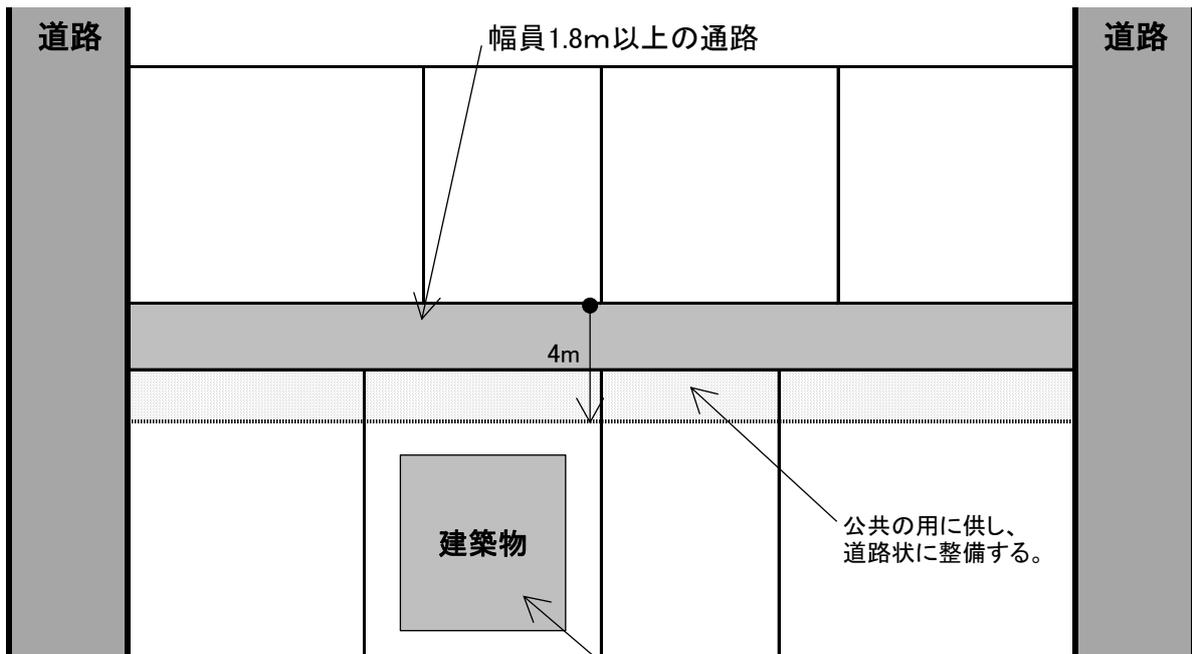

- ・階数3以下、一戸建ての住宅又は二戸長屋
- ・耐火建築物又は準耐火建築物

建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号及び第3号に関する基準 概念図(参考)

IIの第2の2(5)

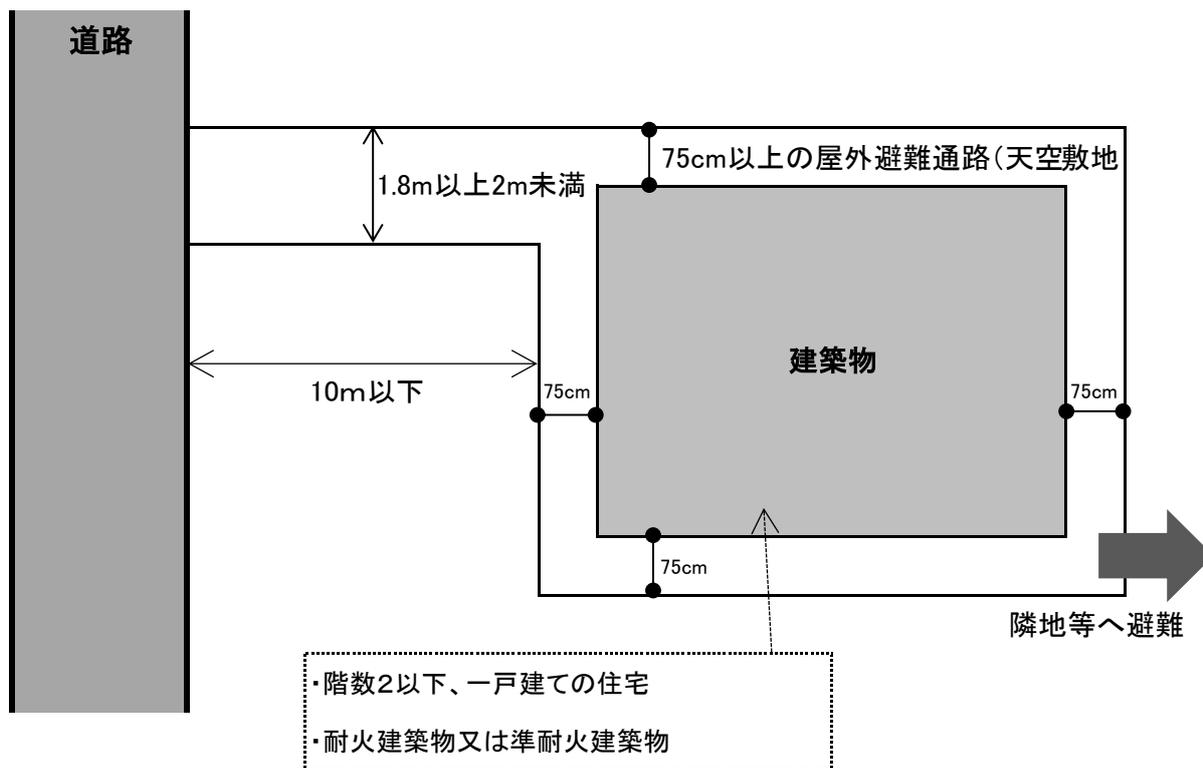

IIの第2の2(6)

