



東五軒公園だより

■再整備プランが決まりました！この秋から工事が始まります。

「東五軒公園」（東五軒町3番）においては、これまで様々な調査やアンケートなどを行い、再整備計画づくりを進めてきました。この度、地域の皆様の意見やアイデアを活かした再整備プランが完成し、これから整備工事を行います。



整備イメージ



現況



整備イメージ

※図はすべて設計時点のものであり、整備工事に伴い、一部内容に変更が生じる場合があります。
また、形状、色等とは異なる場合があります。

■今後のスケジュール（予定）

工事期間中は近隣の皆さまに何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和6年												令和7年			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4
設計			工事発注準備									工事			
												開園			

【お問い合わせ】

新宿区みどり土木部みどり公園課公園計画係 担当：高林（たかばやし）

〒160-8484 新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 TEL：03-5273-3915（直通） FAX：03-3209-5595

メールアドレス midoniko@city.shinjuku.lg.jp


新宿区ホームページ <http://www.city.shinjuku.lg.jp/>

みんなで考える身近な公園の整備

検索

■東五軒公園 完成予想平面図

【現況】

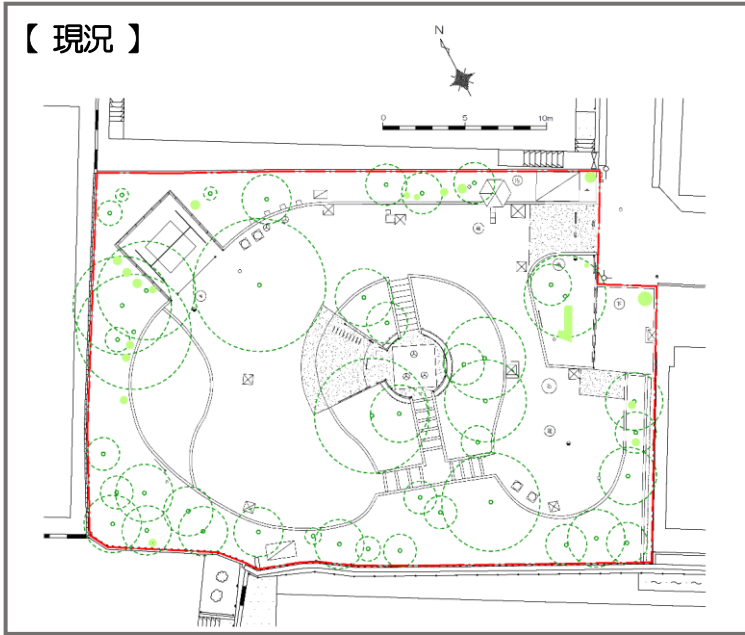


ダスト広場

- ・小山は撤去し、広場空間を確保します。
- ・様々な遊び方ができる複合遊具やインクルーシブの視点を取り入れた遊具を設置します。また、健康増進のための器具（健康器具1基）も新設します。
- ・新たなスツール等の休養施設を拡充します。

エントランス広場

- ・公園入口を広く取り、見通しよく開放的な空間にします。
- ・トイレと併せて倉庫を北側に設置し、防災機能を有する施設を集約します。
- ・公園利用者用の駐輪スペースを確保します。
- ・停電時にも点灯するバッテリー内蔵型公園灯（1基）を設置します。

【再整備後】

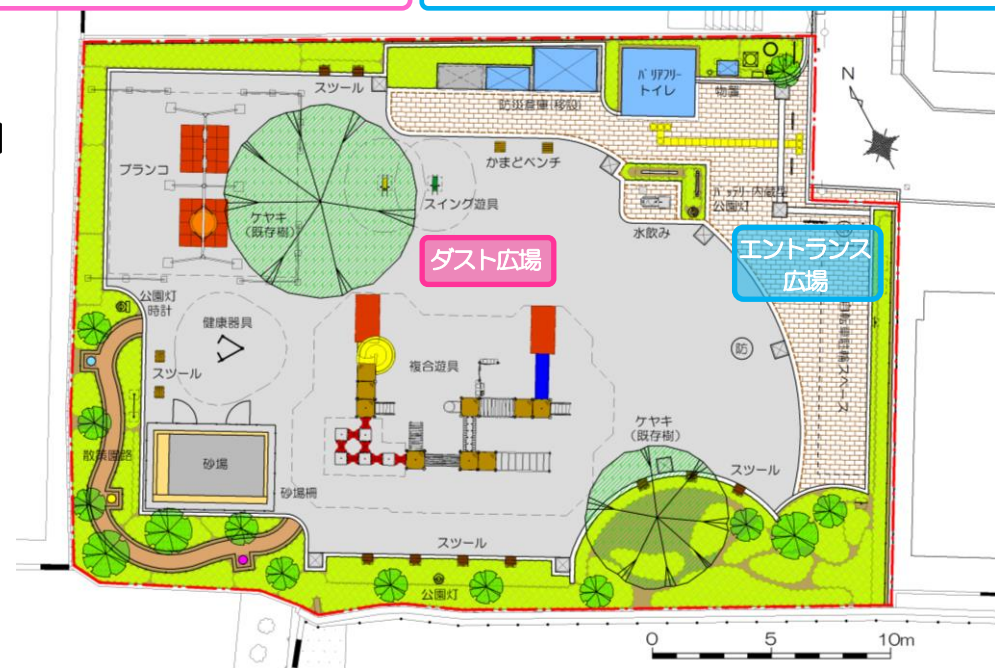

複合遊具



滑る・登る・ぶら下がる等のアイテムを取り揃え、冒険とドキドキが詰まったジャングルをイメージした遊具です。
複数の複合遊具の提案の中から子どもたちへのヒアリング調査などの結果を踏まえて最も評価が高かった遊具を選びました。

植栽地

- ・既存のケヤキ2本は、メインツリーとします。
- ・外周部は、花木を主体にした、季節が感じられる中低木等を植栽します。特に南西側の植栽地を広げ、多彩なみどりを楽しめる空間とし、一部にみどりを身近に楽しめる散策路を設置します。

※このページに掲載した図はすべて設計時点のものであり、整備工事に伴い、一部内容に変更が生じる場合があります。また、形状、色等とは実際とは異なる場合があります。

＜新たな施設等のイメージ＞



インクルーシブの視点を取り入れたブランコ

【インクルーシブの視点を取り入れた遊具とは】
インクルーシブとは「すべてを含む」という意味で、障がいの有無や年齢等に関わらず、誰もが利用でき安全・快適に楽しめる遊具のことです。



健康遊具
（上体のばし）



かまどスツール




バリアフリートイレ

■植栽について

※図はすべて設計時点のものであり、整備工事に伴い、一部内容に変更が生じる場合があります。
また、形状、色等とは異なる場合があります。

東五軒公園の再整備にあたって、下記のとおり既存高木の本数を整理するとともに季節が感じられる中低木等を充実させます。

＜現況＞

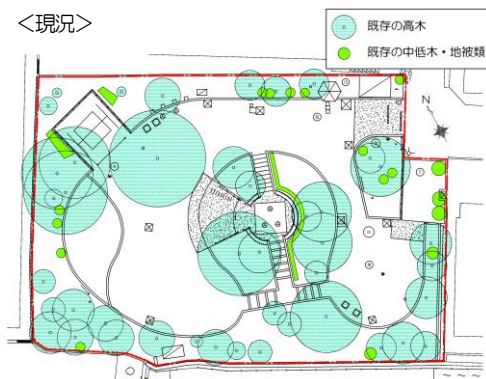

- ・高木同士が競合し、不整形な樹形が目立ちます。
- ・境界付近の樹木は、健全な生育環境が確保できず、樹形不良となり、樹勢も衰えるおそれが高いです。
- ・小山を撤去することに伴い、小山に植栽された樹木も撤去する必要があります。
- ・植込地は、ほぼ裸地化しており、彩りに欠けるイメージです。

＜再整備後＞



- ・既存のケヤキ2本は、メインツリーとします。
- ・健全な生育環境となっていない樹木は撤去し、見通しの良い植栽を行います。
- ・小山の撤去に伴い、広場空間を確保します。
- ・外周部は、中低木を主体に植栽し、季節が感じられる空間とします。特に、公園南側では植栽地を広げ、中低木による植栽で彩りを加えます。

＜植栽予定の花木等＞（植栽を予定している花木等のうち、一部を掲載いたします）

春

夏

秋

冬～早春



■公園利用のルールについて

犬を連れての利用については、昨年度の意見交換会やアンケート調査などでも賛否両論で意見が分かれていました。様々なご意見がある中で、区としては、再整備完了後の利用状況等を踏まえ、改めて判断したいと考えております。