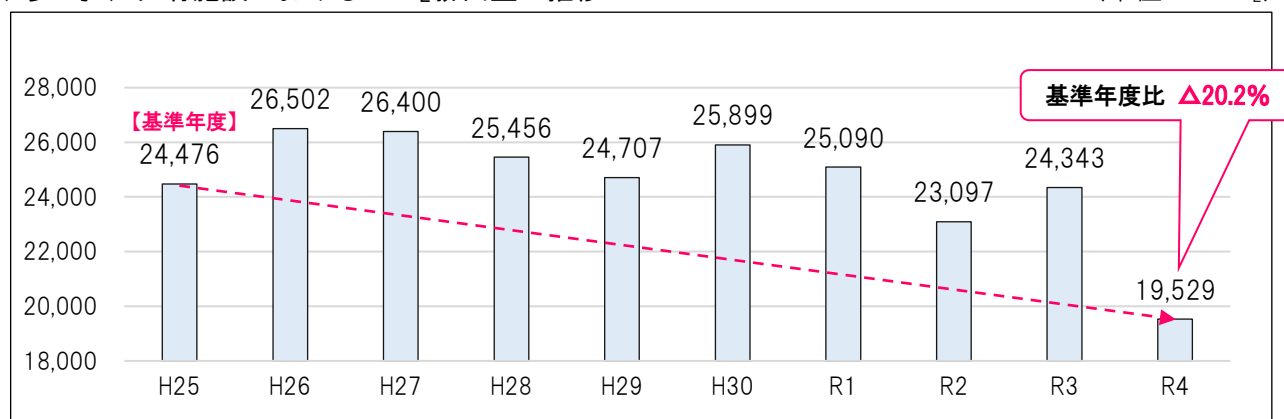


区有施設における二酸化炭素（CO₂）排出量について1 令和 4 年度 CO₂ 排出量(単位：t-CO₂)

年度 排出量	【基準年度】 平成 25 (2013)	令和 3 (2021)	令和 4 (2022)			
			【基準年度比】		【前年度比】	
			増 減	増減率	増 減	増減率
区有施設	24,476	24,343	19,529	△4,947 △20.2%	△4,814 △19.8%	

(参 考) 区有施設における CO₂ 排出量の推移(単位：t-CO₂)

2 主な削減要因（前年度比）

- (1) 特別出張所等 22 所の電力について、「ゼロカーボン電力」（発電時の CO₂ 排出量ゼロの電力）をはじめとした「環境に配慮した電力」へと切り替えたことによる減
 … △4,521 t-CO₂
 (約 20% 削減に相当)
- (2) 街路灯の LED 化（小型蛍光灯：754 基、大型街路灯：118 基）による減
 … △154 t-CO₂

3 今後の CO₂ 排出削減に向けた取組

- (1) 高压施設（契約電力 50 kW 以上）における「ゼロカーボン電力」をはじめとした「環境に配慮した電力」への切替を引き続き推進するとともに、低压施設（契約電力 50 kW 未満）についても供給可能な小売電気事業者の検討を進めていく。
- (2) 区有施設全体の約 30% を占めるガス由来の CO₂ の排出削減に向けて、東京ガスと対策を協議していく。